


COORDENADAS

Línea Subterráneas BT / 30 kV		
No. Vértice	Proyección X	Proyección Y
01	482122.34	4479700.08
02	482111.38	4479671.76
03	481912.95	4479548.03
04	481336.30	4479187.33
05	481459.64	4479206.03
06	481394.98	4478978.83
07	481366.70	4478966.25
08	481226.53	4478860.35
09	481197.77	4478862.77
10	481026.57	4478751.68
11	481030.87	4478639.48
12	481102.79	4478544.69
13	480978.09	4478503.52
14	480797.97	4478591.97
15	480645.75	4478544.32
16	480595.97	4478483.01
17	480522.36	4478449.84
18	480336.23	4478322.94
19	480196.45	4478191.53
20	480114.78	4478089.79
21	480055.53	4477917.34
22	479968.15	4477736.45
23	479907.82	4477693.30
24	480074.25	4477629.19
25	480005.07	4477595.89
26	480083.42	4477508.84
27	480112.36	4477384.96
28	480135.43	4477270.81
29	480054.84	4477152.24
30	481953.22	4477663.62
31	481934.91	4477651.11
32	482048.65	4477736.18
33	482092.92	4477769.30
34	481846.18	4477117.19
35	481879.18	4477089.79
36	482000.15	4478070.11
37	482022.53	4478056.69
38	482312.17	4478099.29
39	482388.32	4478050.56
40	481814.86	4477265.09
41	481523.82	4477386.14
42	481461.53	4477255.53
43	481396.64	4477182.53
44	481215.79	4477119.47
45	481399.78	4477386.14
46	481013.80	4477090.76
47	480951.31	4477040.36
48	480939.68	4477020.82
49	480914.23	4477029.19
50	480726.79	4477064.80
51	482383.70	4479406.89
52	482367.38	4479384.60
53	480862.77	4477065.74
54	480862.93	4477059.69
55	480833.62	4477022.22
56	480820.93	4477309.85
57	481170.40	4477377.37
58	481138.59	4477379.30
59	481002.78	4477094.29
60	481017.29	4477585.04
61	482068.03	4479224.33
62	482047.64	4479207.78
63	480121.27	4477156.41
64	480209.85	4477133.81
65	480352.02	4477116.21
66	480714.87	4477039.53
67	480691.75	4477092.45
68	480520.39	4477096.45
69	480423.45	4477090.29
70	480343.31	4477086.78
71	480298.03	4477102.83
72	480231.44	4477112.15
73	480176.47	4477122.46
74	480114.97	4477134.77
75	480052.92	4477116.61
76	479917.25	4477205.83
77	479811.31	4477243.76
78	479704.21	4477389.33
79	479636.68	4477371.30
80	479541.81	4477364.72
81	479464.27	4477400.68
82	479373.15	4477443.76
83	479320.70	4477484.90
84	479179.17	4477532.52
85	479101.62	4477574.83
86	479048.94	4477647.46
87	478990.08	4477705.98
88	478916.13	4477797.06
89	478865.09	4477765.95
90	478825.32	4477745.39
91	478804.75	4477736.48
92	478767.43	4477711.85
93	478738.90	4477677.30
94	478708.68	4477617.19
95	478685.78	4477574.59
96	478665.53	4477542.37
97	478629.11	4477524.11
98	478511.73	4477628.47
99	478475.49	4477655.01
100	478438.33	4477680.28
101	478400.15	4477703.82
102	478342.97	4477739.21
103	478389.06	4477779.89
104	478329.61	4477813.48
105	481894.39	4478250.89
106	481909.79	4478260.38

LEYENDA

- Términos municipales
- Parcelario Catastro
- Ámbito del Plan Especial. El PEI contiene las siguiente infraestructuras:
 - Delimitación del ámbito del PEI (Línea de Alta Tensión: delimitación de ámbito a 30 m de cada lado del eje y LS BT / 30 kV: delimitación de ámbito a 5 m de cada lado del eje)
 - Vallado de las PSFVs Collarada, Maladeta y Popa Solar
 - Implantación de la PSFV Collarada Solar
 - Implantación de la PSFV Maladeta Solar
 - Implantación de la PSFV Popa Solar
 - LS BT / 30 kV
 - Subestación Transformadora
 - Apoyos de LAATs 220 kV y 400 kV
 - LAAT 220 kV ST Valdepozuelo a ST Henares
 - Vértices Coordinados

0 250 500 750 1000 m

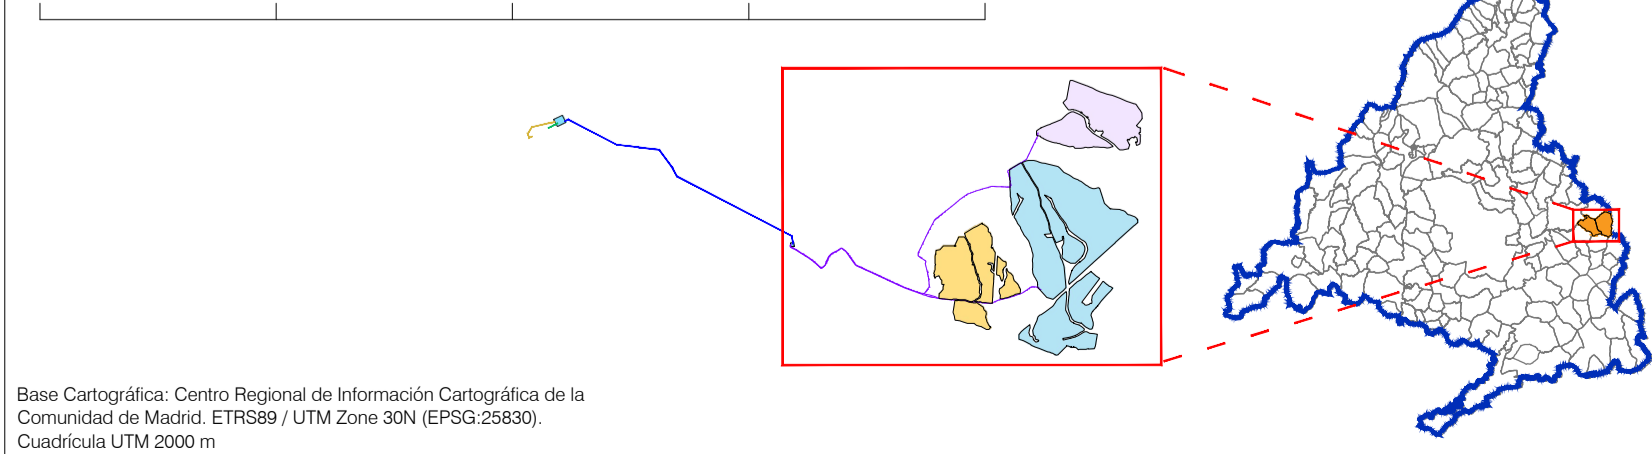

PLAN ESPECIAL PEI-PFOT-180
VERSIÓN DEFINITIVA DEL PLAN: DOCUMENTO PARA APROBACIÓN DEFINITIVA

TÍTULO DEL PLANO:
**DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO
SOBRE CARTOGRAFÍA**
LÍNEAS SUBTERRÁNEAS 30 kV

ESCALA:
1:8.000

FECHA:
Noviembre 2023

PROMOTOR:

Qualitas
energy

PLANO Nº:
O-1.2

EQUIPO REDACTOR:

RH
arquitectos

Q-Energy Private Equity SGEIC, S.A. RH Estudio, Inv. y Proyectos S.L.P.