


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1716317, OG2ED-CPV5R-ISTV4, AC9C78179E1E55208D934F75BF5E93509516F5) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.paracuellosdejarama.es/portal/verificarDocumentos.do>. Firmado por: 1, C-ES, O=COMISION GESTORA SECTOR 15 LA PERLA DE PARACUELLOS DE JARAMA, CID 2.5.4.97-VATES-V86630572, CN=50075066H, JOSE LUIS FERNANDEZ R. V86630572, SN=FERNANDEZ DEL VISO, G=JOSE LUIS, SERIALNUMBER=IDCES-50075066H, Description=Ref-AEAT/AEAT0303/PUESTO 1/57193/03102023115914 (CN=AC Representación, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C=ES) el 17/11/2023 16:38:18.

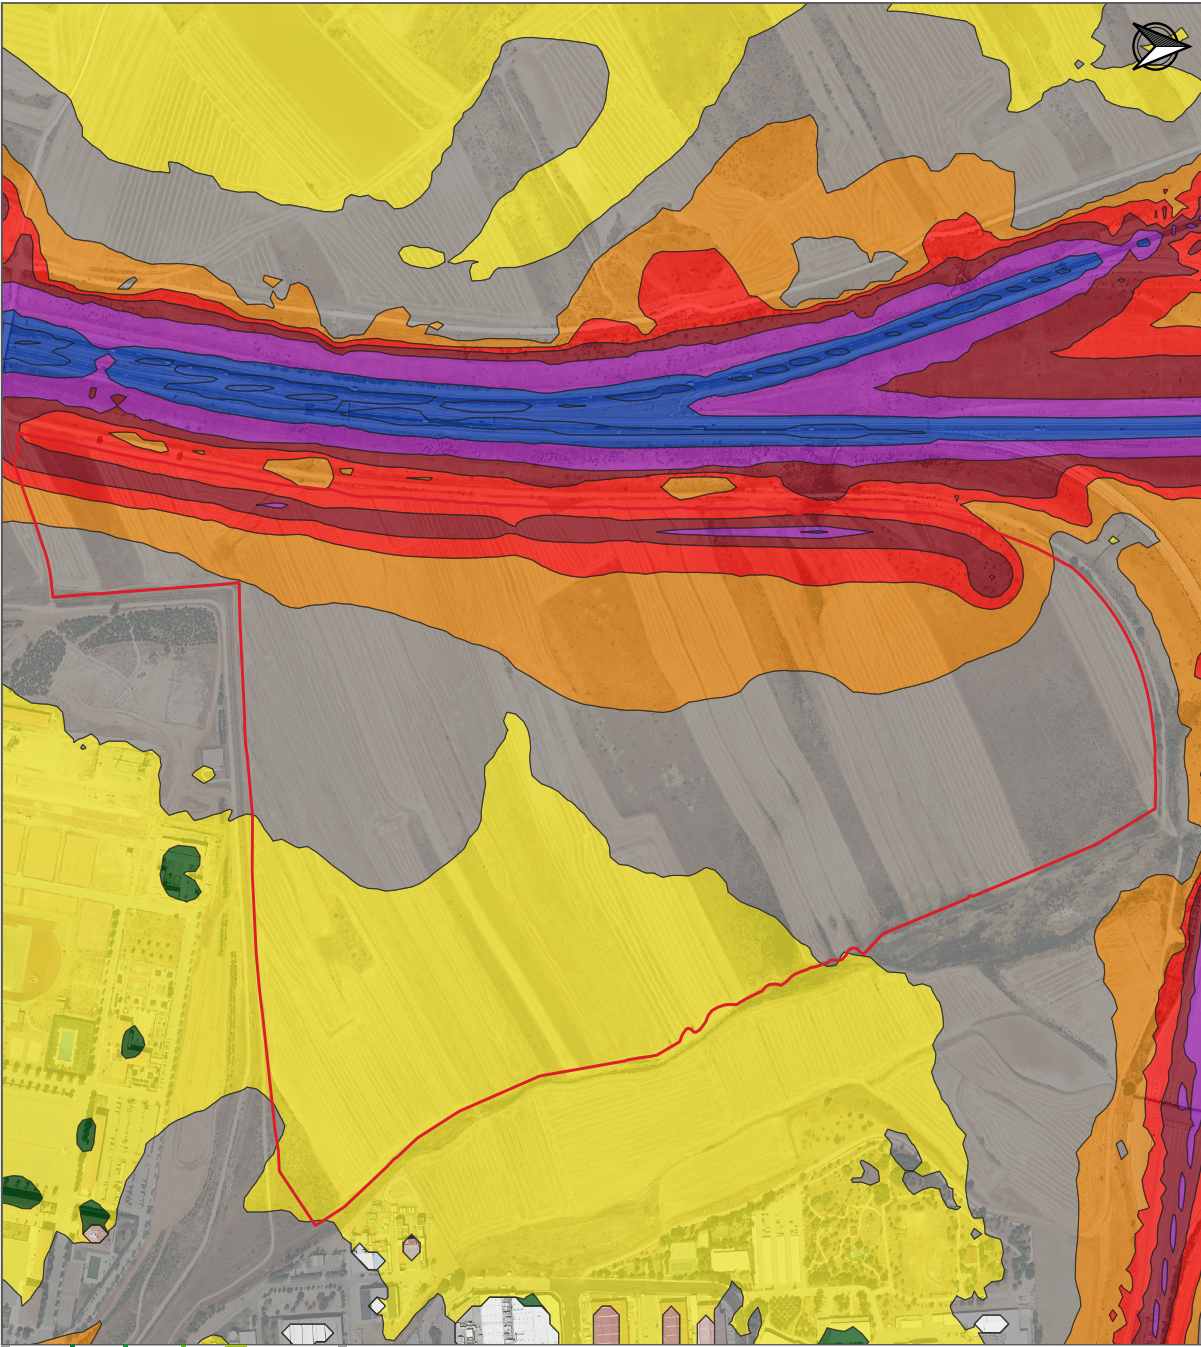


LEYENDA

— LÍMITE SECTOR S15

NIVELES SONOROS: P. TARDE

- <35dB
- 40-45 dB
- 45-50 dB
- 50-55 dB
- 55-60 dB
- 60-65dB
- 65-70 dB
- 70-75 dB
- 75-80 dB
- 80-85 dB

LOCALIZACIÓN

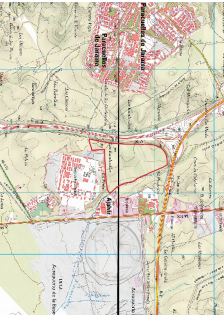

PLAN PARCIAL DEL SECTOR S15
INDUSTRIAL "LA PERLA" DEL PLAN
GENERAL DE ORDENACIÓN
URBANA DE PARACUELLOS DE
JARAMA (MADRID)



PLANOS DOCUMENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO

PLO9: NIVELES SONOROS POSTOPERACIONALES
PERIODO DE TARDE

Nº PLANO: 09.2

ESCALA: 1:5.000

HOJA: 1/1
FECHA: NOV 2023

ICOP AUTOR: Fernando González García

